



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P036880065105M

N 030714

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: 3688 Aanvrager: Renbud Sun Power

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Renoud Sun Power Naam, Voornaam: De Peckstadt Adres: Wanzel dorp 28 I.D.E.M.
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 9340 Wanzeele
BTW nr.: BE 808 841 909 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Woonruimte
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaren	☐ Art 276bis: verkoop van een woonruimte		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN 541448860001256073 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand: Ontworpen voor U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode: Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar Voedingsleiding hoofdbord: 1 X 1.0 mm ² - Type: ☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 10 A / 300 mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen:
Zie bijlage	PV installatie met 24 panelen. 230 WP omvormer SMA 5000 TL 20 met serienummer:

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 4.6 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 20.5 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☒ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	Dit verslag bevat enkel de beuring van de PV installatie.	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 03/10/2031

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: Peckstadt E Agent nr.: 3688 Datum: 03/12/2009
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐


Voor de directeur generaal: Handtekening

Emmanuel PECKSTADT

Inspecteur

3688

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijlen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

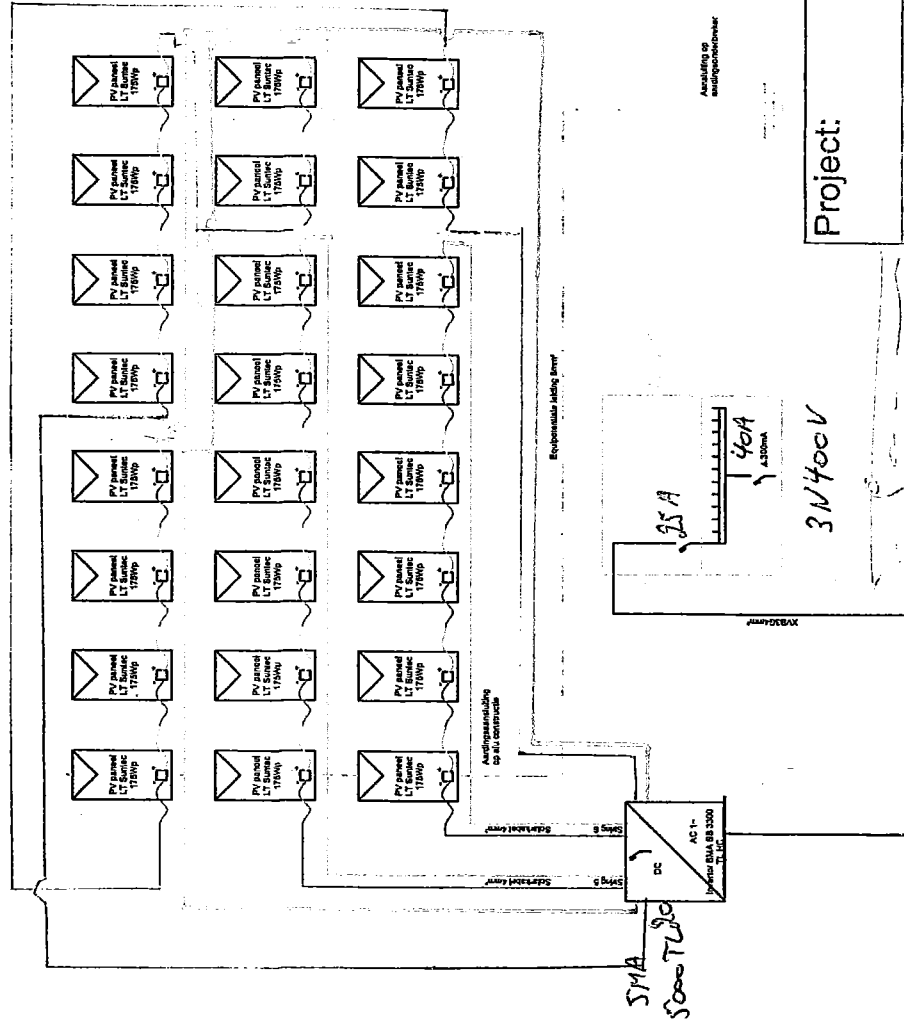

24 PANELLEN SCHEUTEN 230W
 1 OMVORMER SMA 5000T20
 P: AC = 5 MW.

DE PEELCYN
 WANZEELEDOORP 28

9340 LEDE WANZEELE

Elektrisch schema

Project:	mdg	Formaat:	A4	Plannr:	1/1
Plantitel:	Getekend door:	Datum:			

Emmanuel PECKSTADT
 Inspecteur
 3688
 VINÇOTTE
 02/12/2009