

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/11/2020 **Inspecteur:** Fabio Van Londersele **Mentor:** - **Installateur:** Aes
ID-label: Hoogstraat **B.T.W. nr.:** BE 833 460 424 **Klantreferentie:** -
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 **Serie Nr.:** 18460133

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Hoogstraat	Eigenaar	Naam	Van Damme
Huisnummer	57	Straatnaam	Hoogstraat	
Busnummer		Huisnummer	57	
Postcode	9450	Busnummer		
Gemeente	Haaltert	Postcode	9450	
Land	België	Gemeente	Haaltert	
		Land	België	

Installateur

Naam contactpersoon	Aes	Naam	Aes
Telefoon	0497269565	BTW nr.	BE 833 460 424
Gsm nr. (SMS)		Telefoonnummer	0497269565
		E-mail	aeskris@telenet.be

Type : woning **EAN :** 541448820063877517 **Teller Nr. :** 67594075

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A

Aantal borden: 2 **Aantal kringen:** 8+10 **Isolatie:** 5,14 M Ω

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders **RE:** 11,51 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I Δ t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	20		4	2,5
12	C	20		2	2,5
4	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☒ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☒

Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 17/11/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/11/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







- A stopcontacten slaapkamer straatkant
- B stopcontacten living
- C stopcontacten kinderkamer
- D stopcontacten berging + cv
- E Voeding bord wasplaats
- F
- F' Badkamer lavabo
- B' Ventilator badkamer
- C' stopcontacten badkamer + keuken
- D' stopcontacten keuken
- E' Verlichting wasplaats
- G' Kookplaat
- H' stopcontacten keuken
- I' stopcontacten oven + frigo
- J' stopcontacten wasmachine
- K' Droogkas
- F Verlichting gelijkvloers
- G Verlichting 1ste verdiep
- H Verlichting kelder

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Beyer
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie


Van Damme Annick
Hoogstraat 57
9450 Haaltert

Installateur



AES bvba
Edestraat 88
9450 Haaltert
GSM: 0497 26 95 65
e-mail: krisvandermeeren@telenet.be
BTW BE 0833.460.424

p. 6/6
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

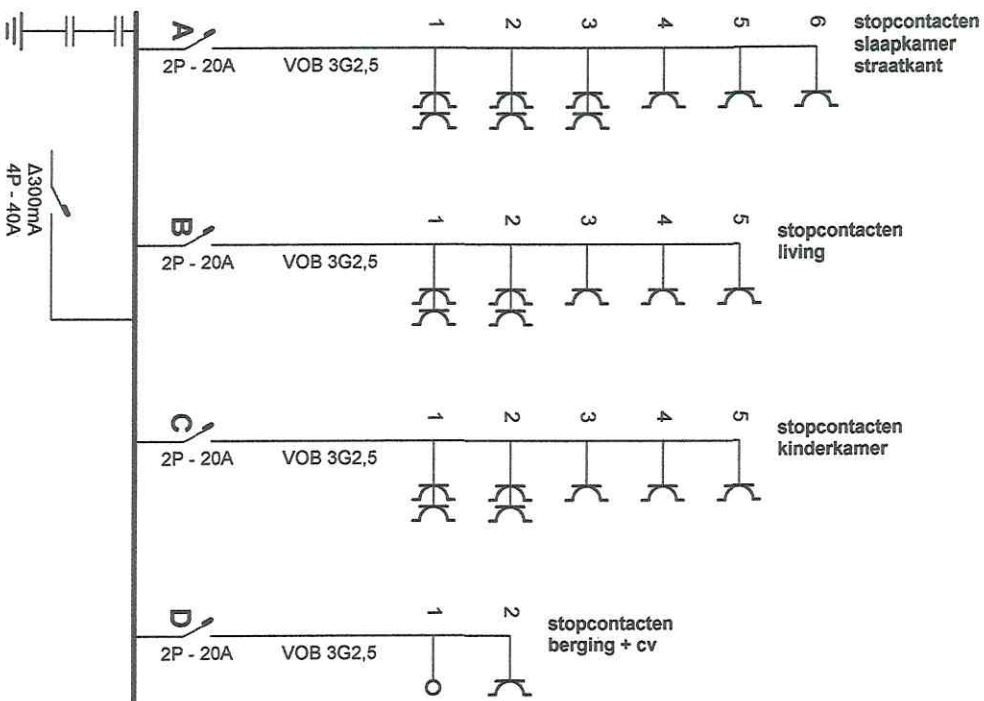

Voeding bord wasplaats

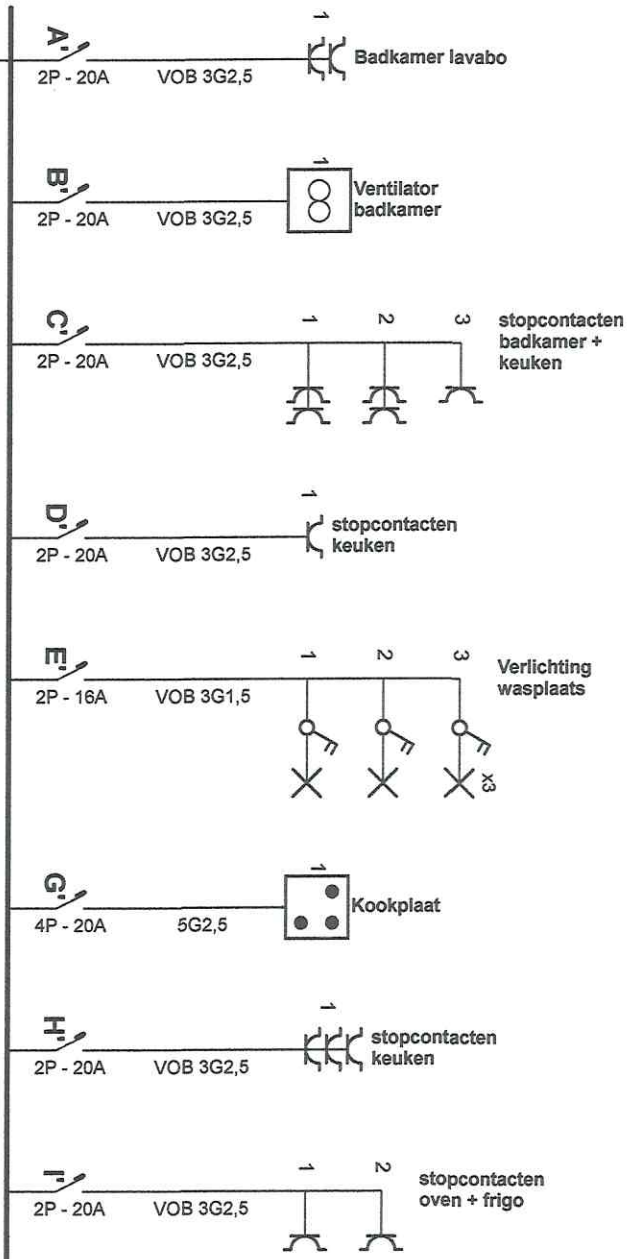

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie



Van Damme Annick
Hoogstraat 57
9450 Haaltert

Installateur

AES bvba
Zedelgelaan 88
9450 Haaltert
GSM: 0497 26 95 65
e-mail: krisvandermeeren@telenet.be
BTW BE 0833.460.424

p. 1/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

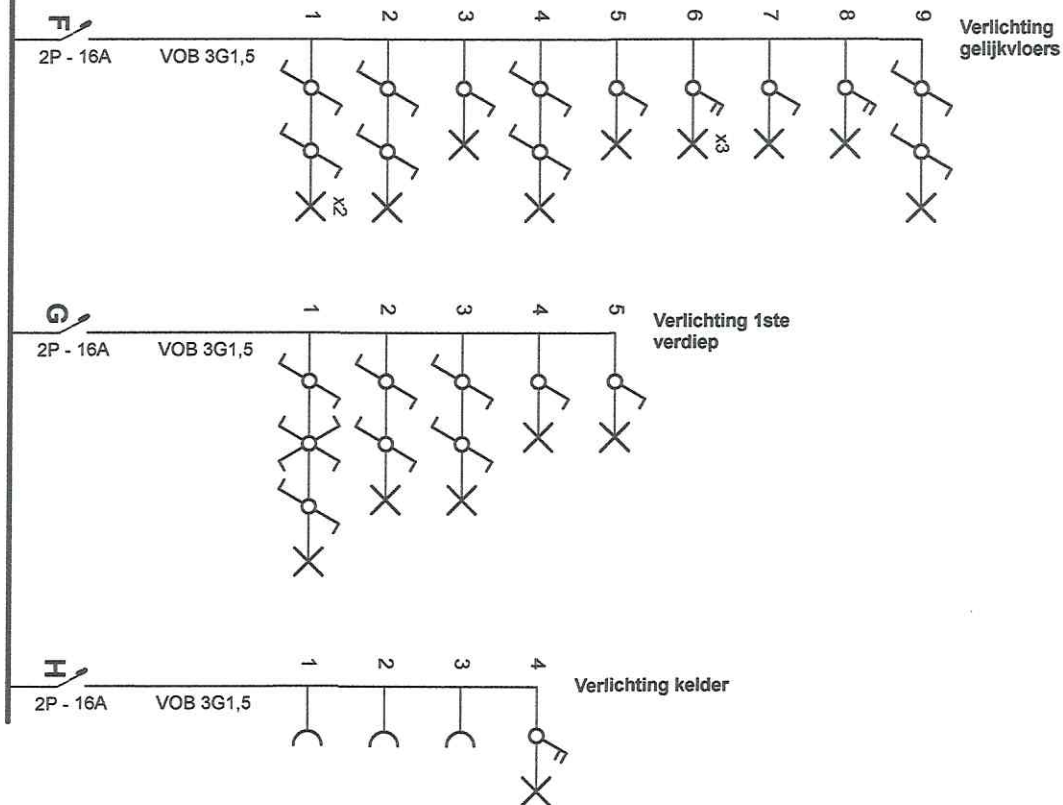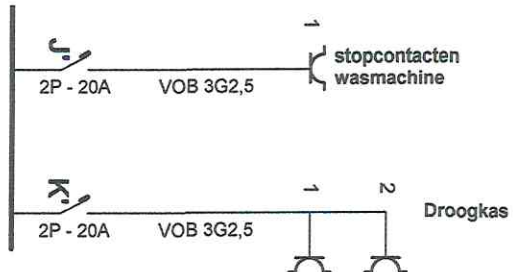

Eerkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Damme Annick
Hoogstraat 57
9450 Haaltert


Installateur

AES-brba
Edesstraat 88
9450 Haaltert
GSM: 0497 26 95 65
e-mail: krisvandermeeren@telenet.be
BTW BE 0833.460.424

p. 2/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers

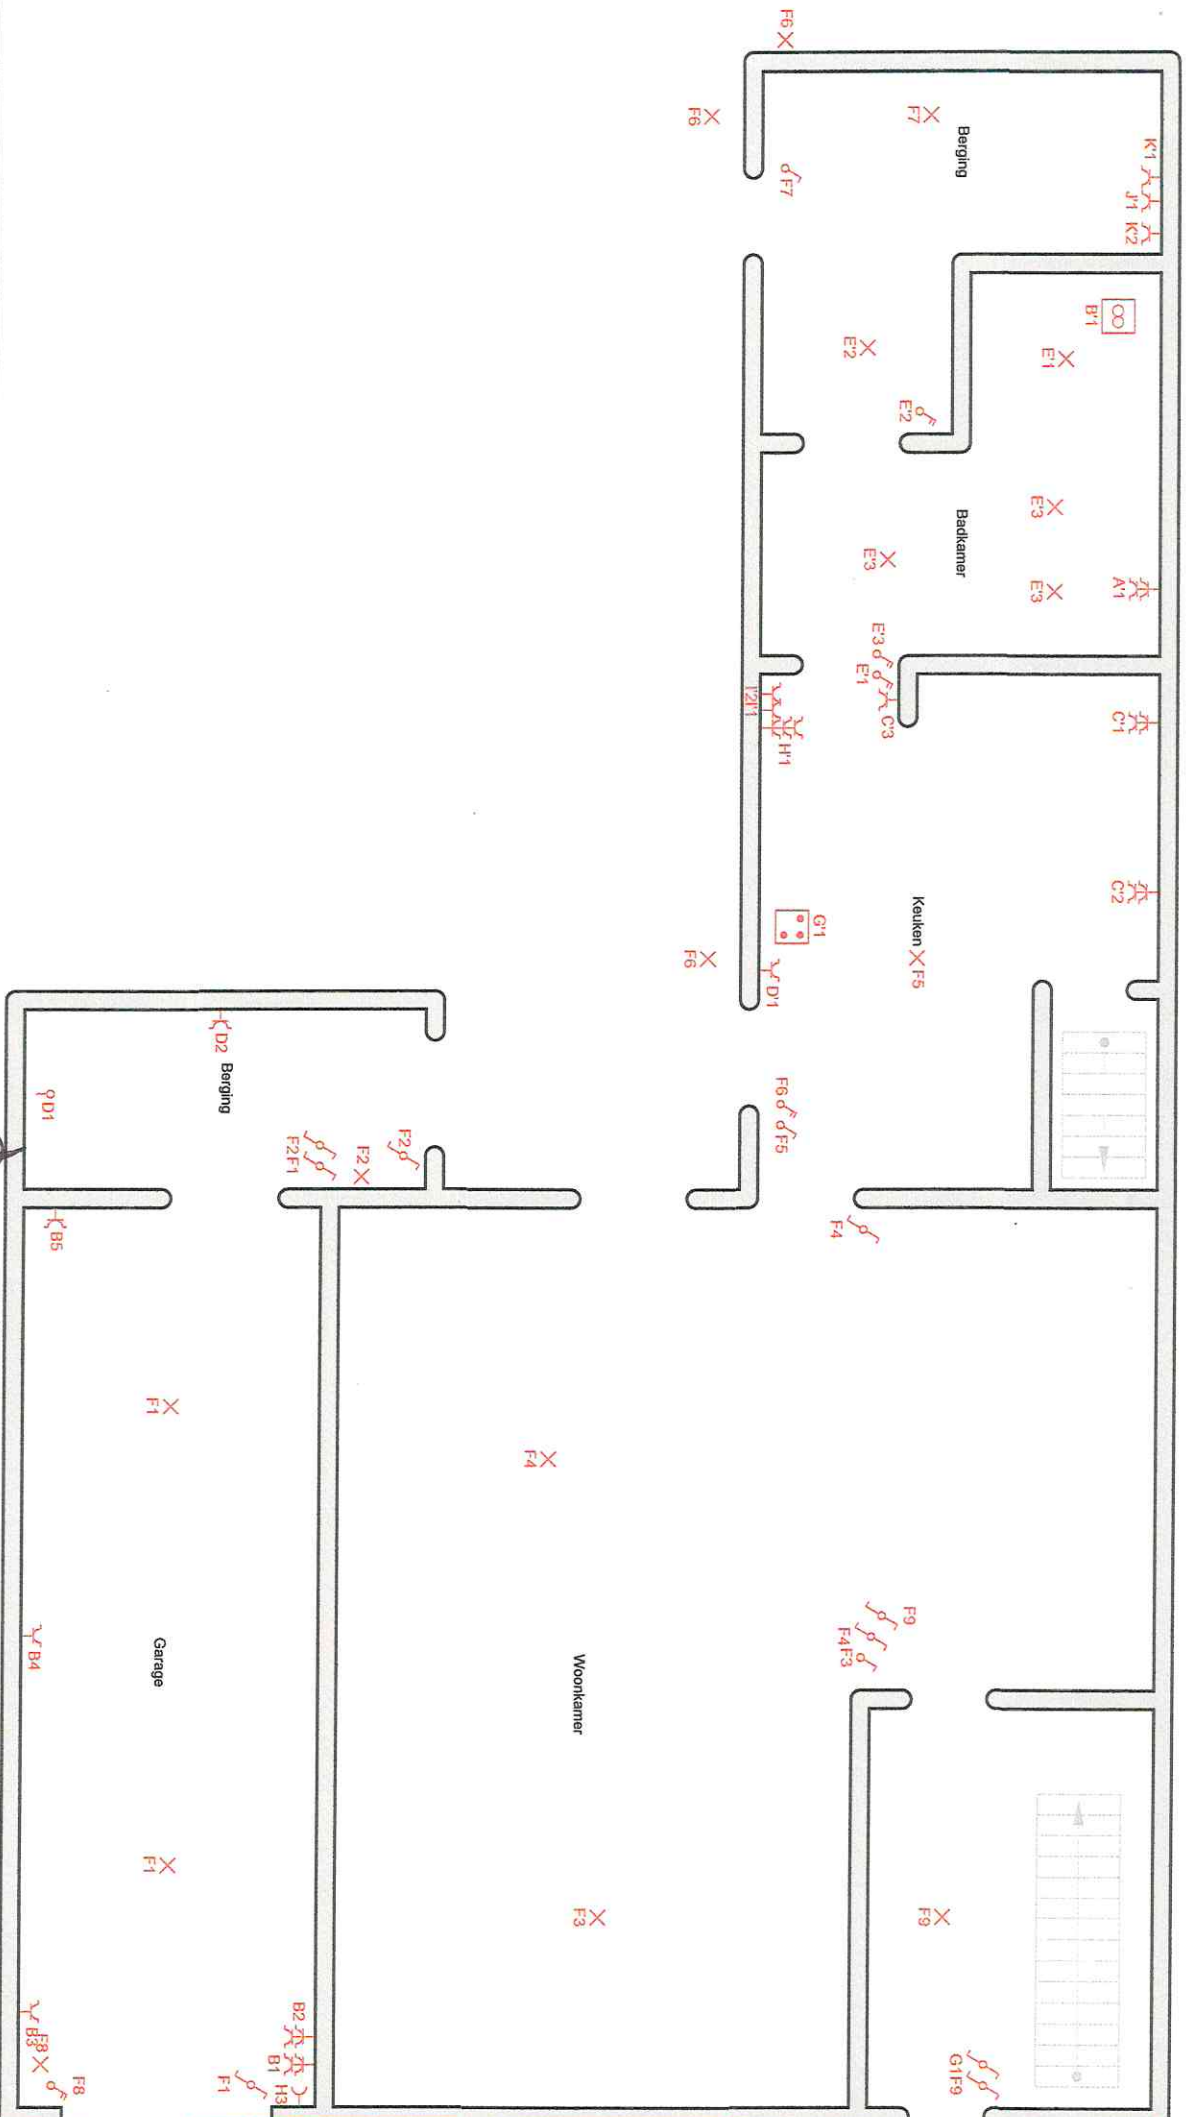

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Dammie Annick
Hoogstraat 57
9450 Haaltert


Installateur

AES bvba
Hoogstraat 88
9450 Haaltert
GSM: 0497 26 95 65
e-mail: krisvandermeeren@telenet.be
BTW BE 0833.460.424

p. 3/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

1e Verdieping

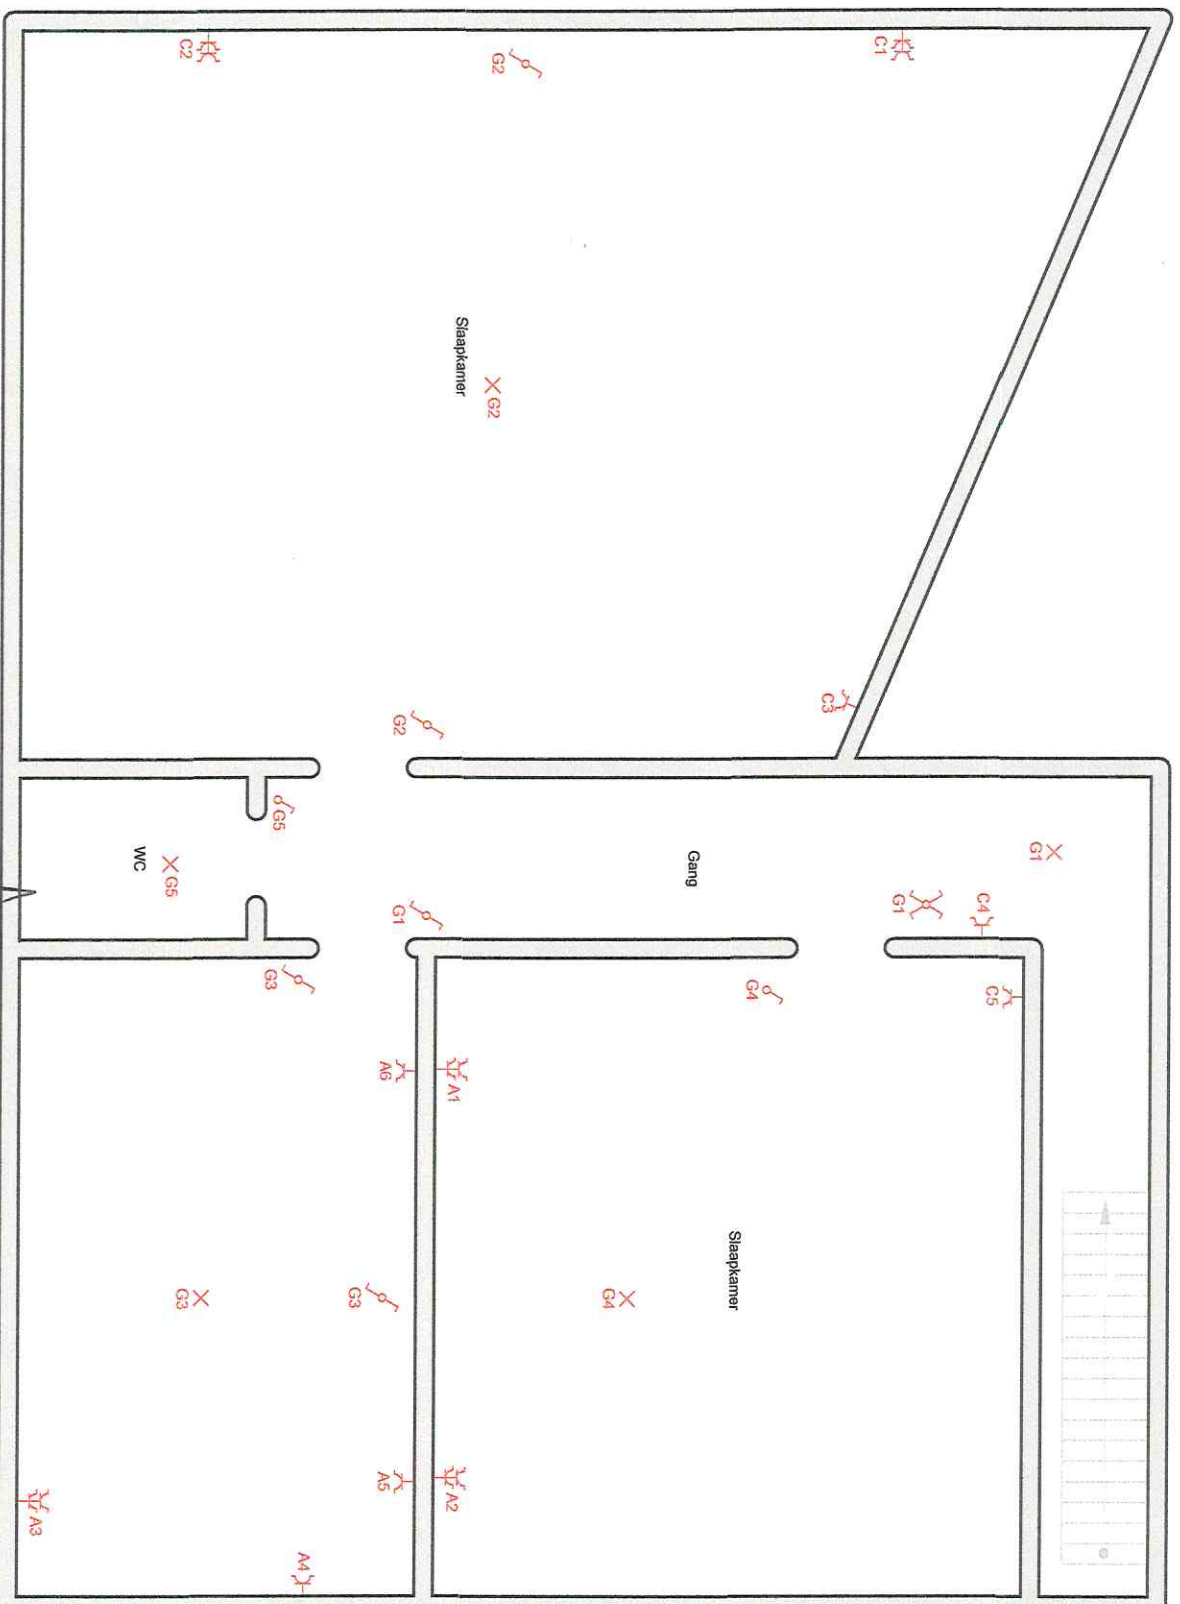

Erkend Organisme

ACEG

Ringlaan 39

1853 Strombeek-Bever

Tel.: +32 2 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Damme Annick

Hoogstraat 57

9450 Haaltert

Installateur

AES bvba

Willemsstraat 88


9450 Haaltert

GSM: 0497 26 95 65

e-mail: krisvandermeeren@telenet.be

p. 4/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Kelder

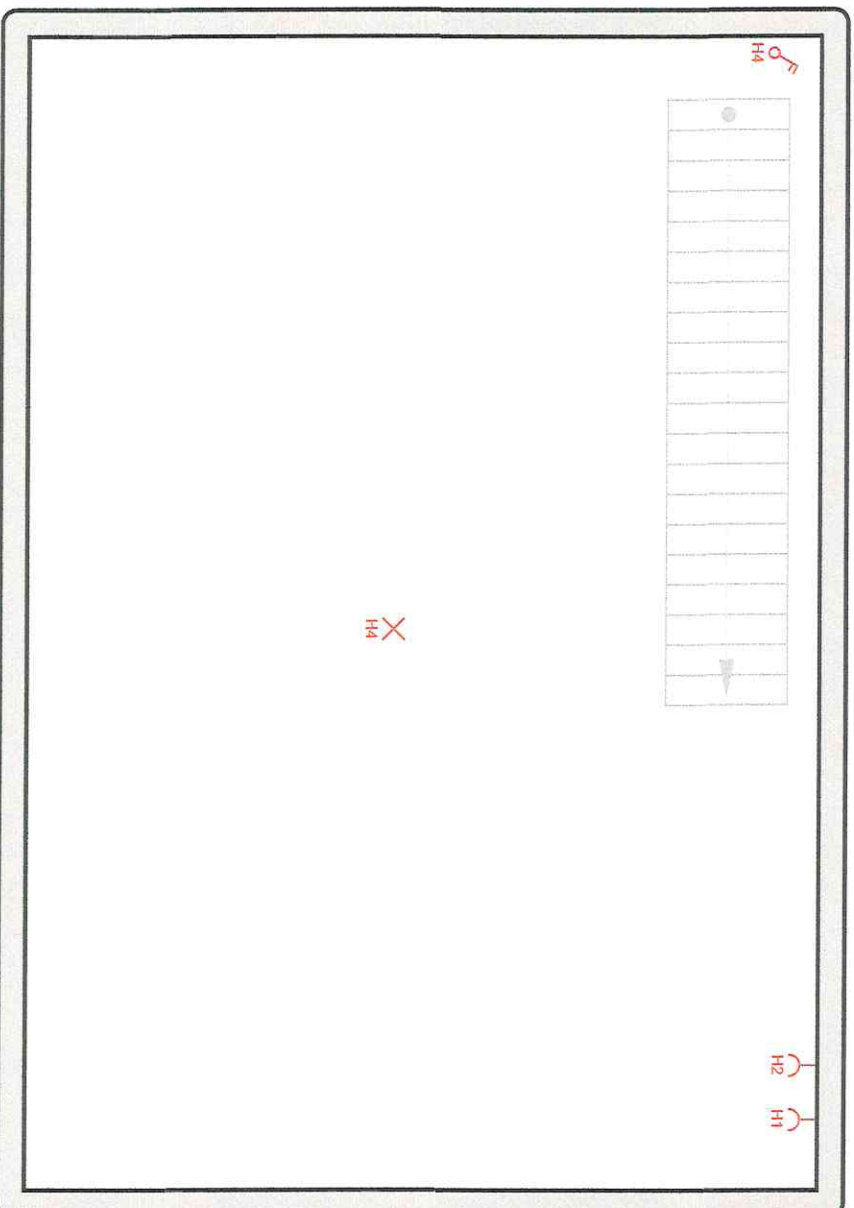

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Damme Annick
Hoogstraat 57
9450 Haaltert

Installateur

ALF S. duba
Edestraat 88
9450 Haaltert
GSM: 0497 26 95 65
e-mail: krisvandermeeren@telenet.be
BTW BE 0833.460.424

p. 5/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz