

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/02/2019 Inspecteur: Jens Nuyts Mentor: Fabio Installateur: Pma Electriciteit
ID-label: Roklijf 57 B.T.W. nr.: BE 650 532 082 IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Fluke1663 Serie Nr.: 4193032

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	Roklijf	Eigenaar:	Naam	Melckbeeck
Huisnummer	57		Straatnaam	Roklijf
Postcode	9300		Huisnummer	57
Gemeente	Aalst		Postcode	9300
Type	woning		Gemeente	Aalst

EAN : 54

Teller Nr.: 5491037

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 21 Isolatie: 30,4 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 9,3 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 7/2/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jens Nuyts

ACEG
Jens Nuyts
07/02/2019
Van P1 Tem 7

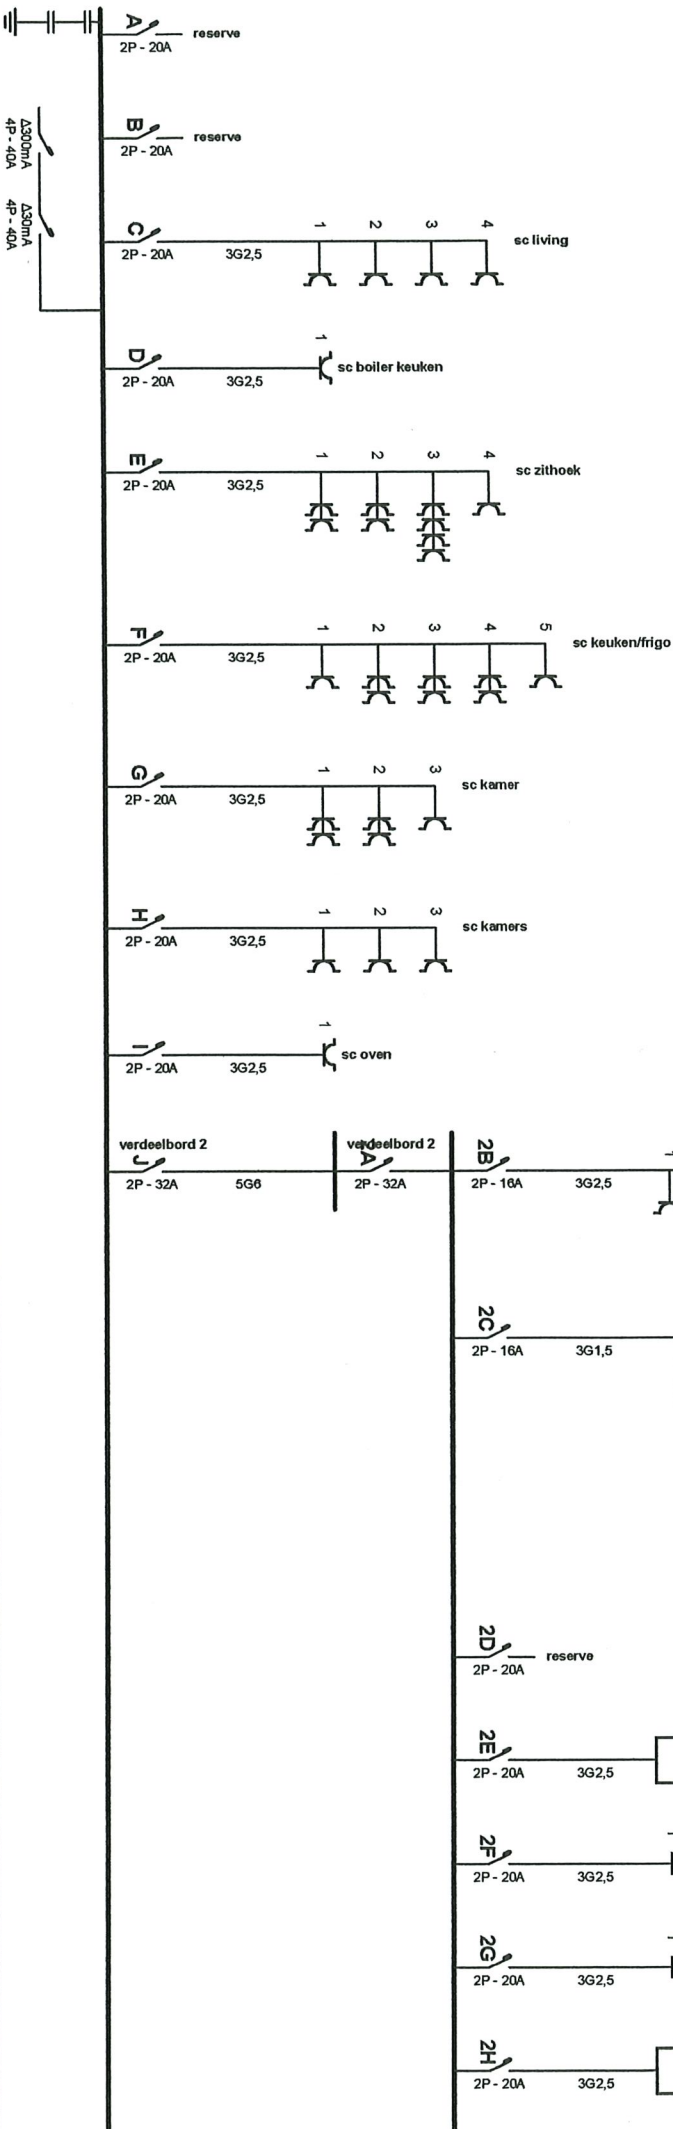

Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


Plaats van de elektrische installatie

Nadia Meledebeek
Rokijf 57
9300 Aalst



M 0485 70 85 16
E philipmarin@pmaelektricien.be
www.pmaelektricien.be

P. 1/7
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

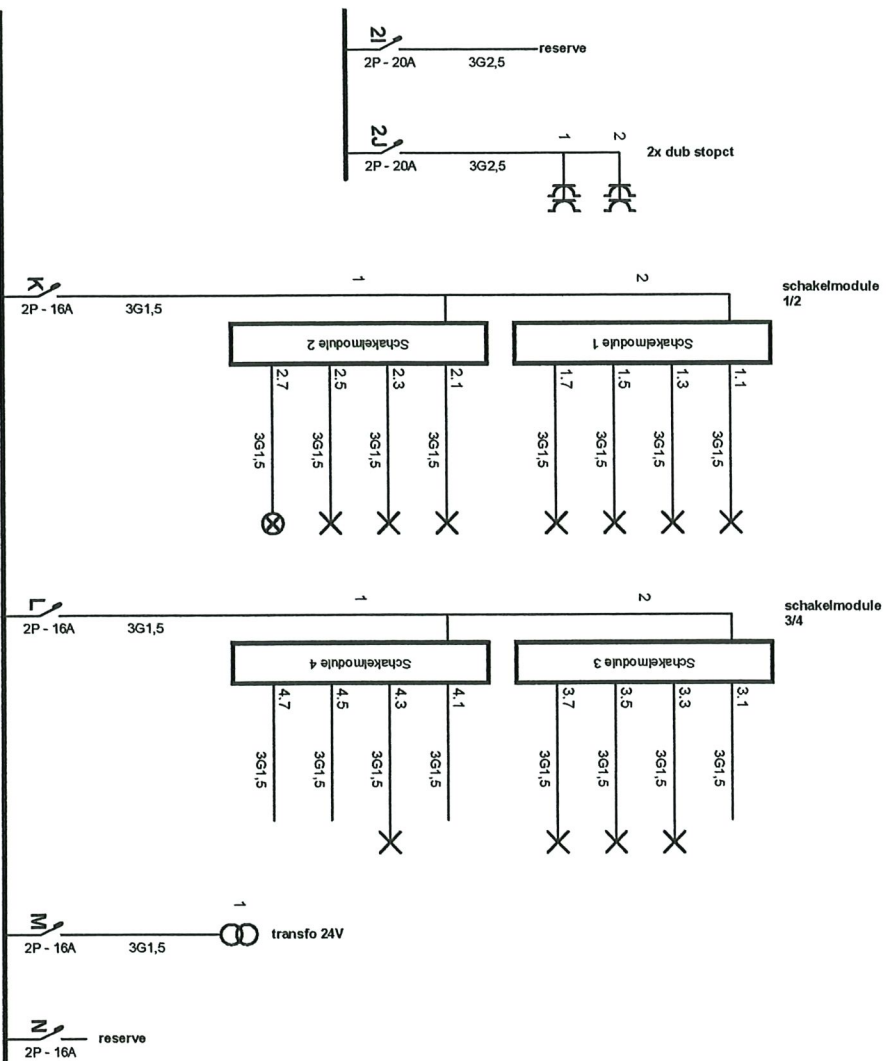

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aced.be


Plaats van de elektrische installatie
Nadia Meledebeek
Rokijf 57
9300 Aalst



M 0485 70 85 16
E philipmaeyen@pmaelektricitit.be
www.pmaelektricitit.be

p. 2/7
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Geïjkvloers

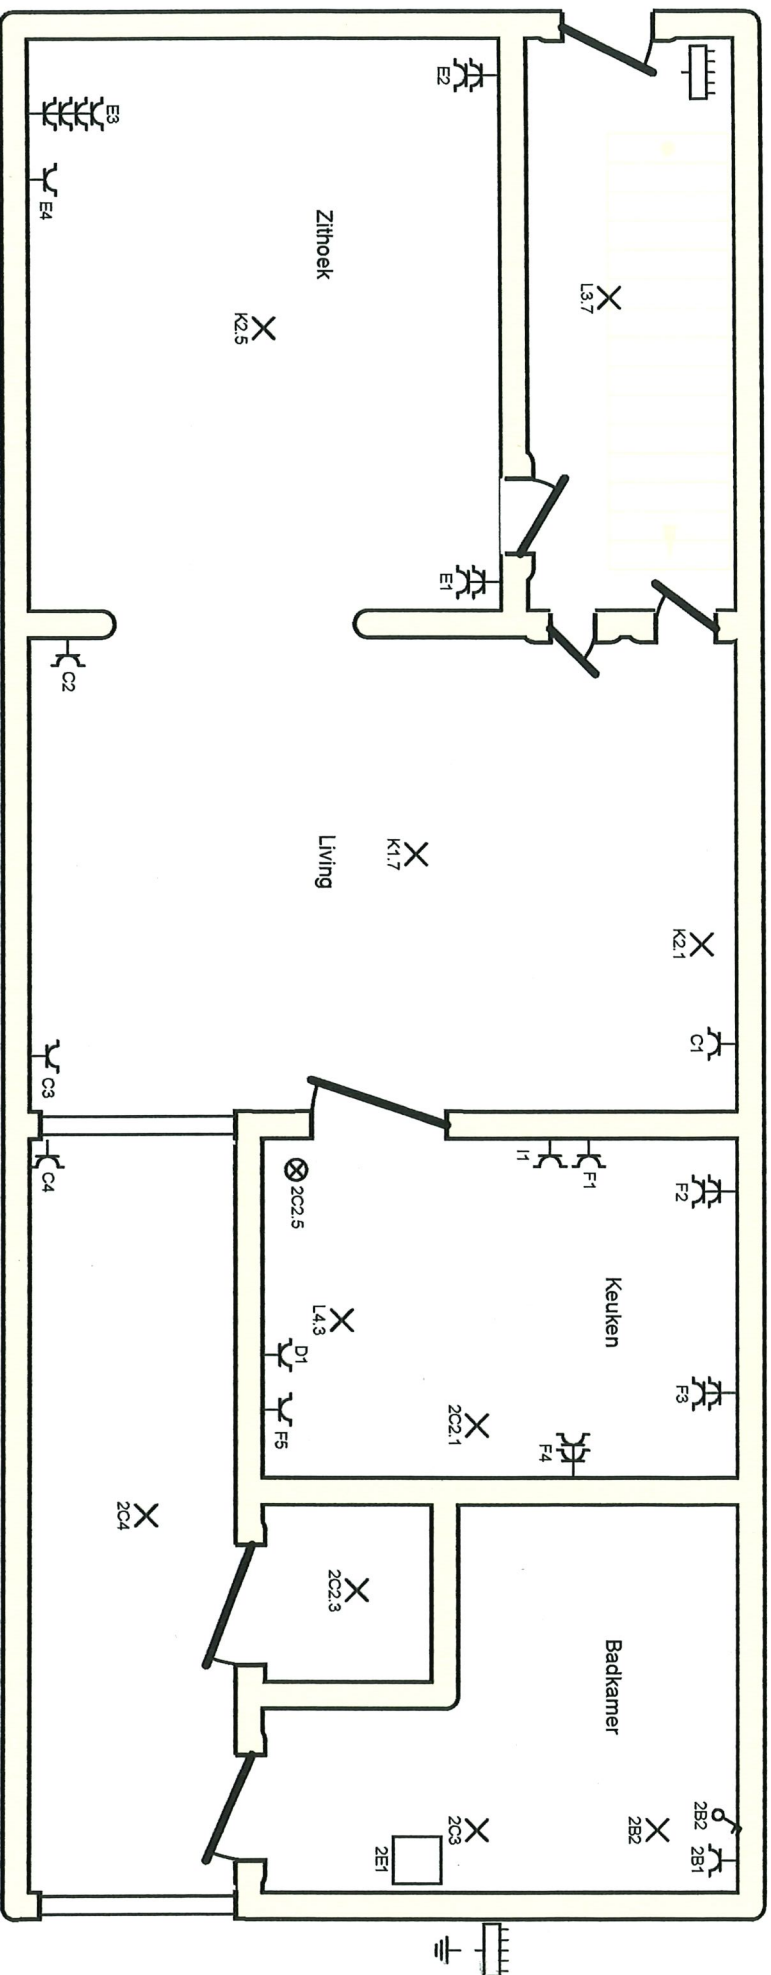

Erkend Organisme

ACEG

Romeinsesteenweg 524 / 28b

1853 Strombeek-Bever

Tel.: 02 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Nadia Welededeek

Roklijf 57

9300 Aalst



PMA.

Elektricien

0485 70 85 16



philipmarie@pmaelektricien.be

www.pmaelektricien.be

p. 3/7

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

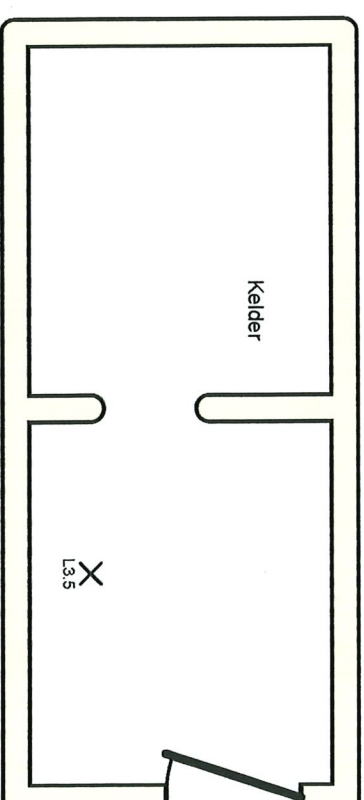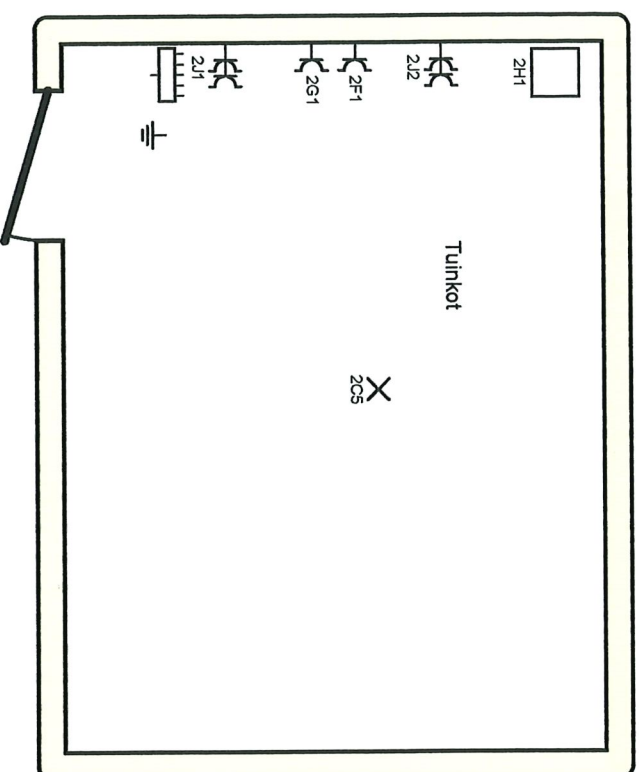

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Stronbeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 Nadia Meledebeek
 Roklijf 57
 9300 Aalst



M 0485 70 85 16
 E philipmarie@pmaelektriciteit.be
 www.pmaelektriciteit.be

p. 4/7
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz